


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

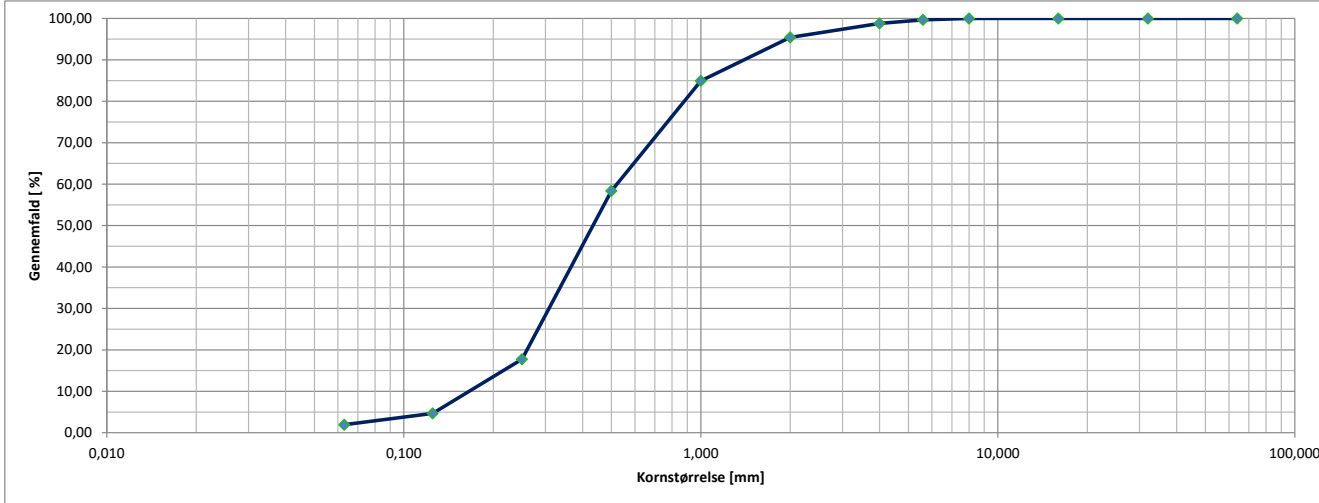


Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	99		
2	95		
1	85		
0,5	58		
0,25	18		
0,125	5		
0,063	1,9		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	3,1		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå	< 3	< 3	DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	4,5		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

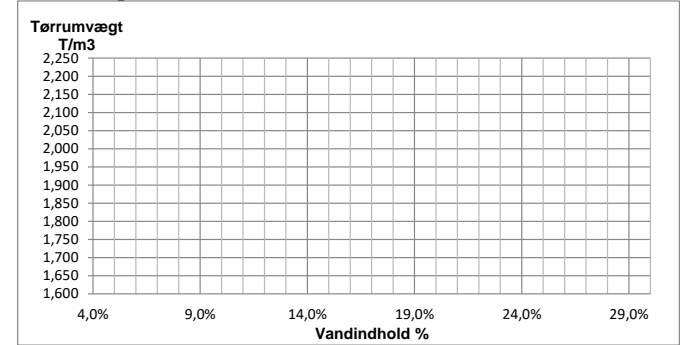

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	Sinding Grusgrav		
rekvirent	Sinding Grusgrav		
location	Depot		
materiale	BS		
udtaget den	6. juni 2023		
udført ini.	JMS		
kontrol ini.	BVH		
Sags nr.	18.016		
Prøve nr.	BS007		



Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik